




Evita los accidentes


# Inspección periódica

## Equipos ATEX

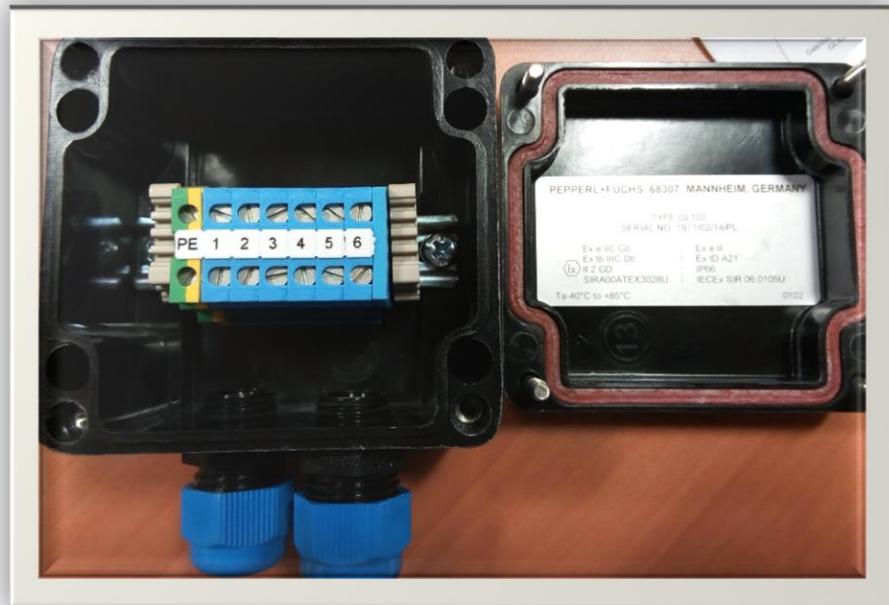

- ✓ **Comprueba el buen estado** de los componentes de los equipos según el modo de protección.

## Posibles deficiencias

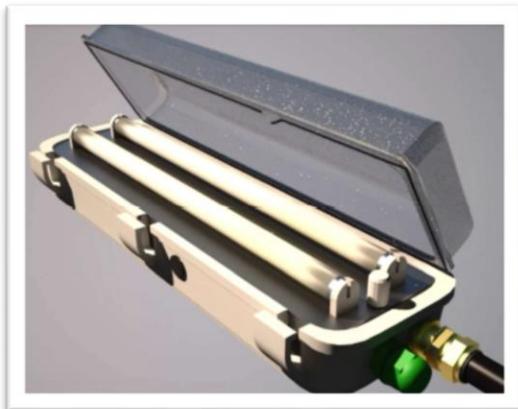


Luminarias inadecuadas  
Rotura en juntas



Entradas de cables incorrectas  
Ausencia de tornillos en envolventes



Roturas de carcasas

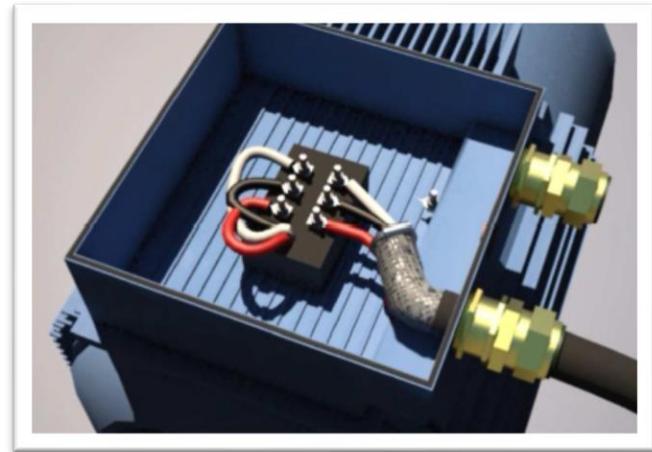

Falta de toma de tierra  
Entradas de cables incorrectas



**FREMAP**

Mutua Colaboradora con la  
Seguridad Social nº 61